


AFPRØVNING AF TILBAGESTRØMNINGSSIKRING

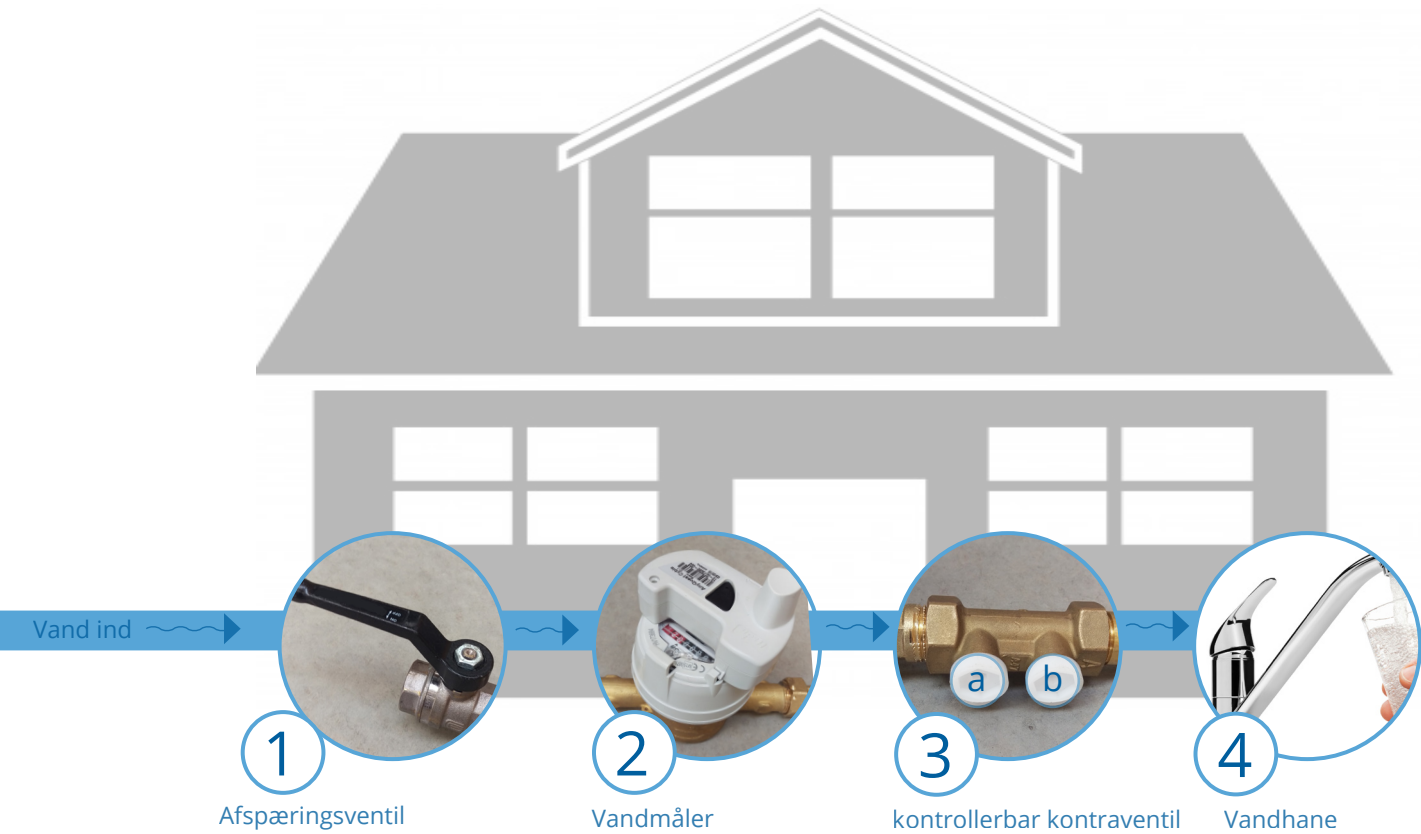

For afprøvning af tilbagestrømningssikring gør følgende:

Trin 1

- Luk afspæringsventil (1)
- Åben den kontrollerbare kontraventil (3a)

Åben en vandhane i huset

(Der må ikke løbe vand ud af kontraventilen 3a)

Trin 2

- Luk den kontrollerbare kontraventil (3a)
- Åben den kontrollerbare kontraventil (3b)

(Der skal løbe vand ud af kontraventilen i 3b)

Fungerer trin 1 og 2 ikke efter hensigten, kontakt da venligst en autoriseret VVS installatør for udskiftning af ventilen hurtigst muligt.