


Pressemeddelelse 14.06.2021

## Forsyningstrykket ændres i den sydlige del af Horsens Kommune

I Tyrsted-Uth området sænkes vandtrykket med 1,5 bar. I dag forsynes området med et vandtryk på omkring 5 bar. Det er et meget højt vandtryk, som medfører en unødigt belastning af ledningsnettet. Det berørte område fremgår af nedenstående kortudsnit. Ændringen vil ske i løbet af sommeren 2021, og vil alene berøre forbrugere som forsynes med vand fra Horsens Vand.

Arbejdet sker som led i en samlet plan for at opnå et ensartet og stabilt tryk i Horsens Vands samlede forsyningsområde.

Yderligere oplysninger hos Projektleder Andrzej Morks, 7626 8748

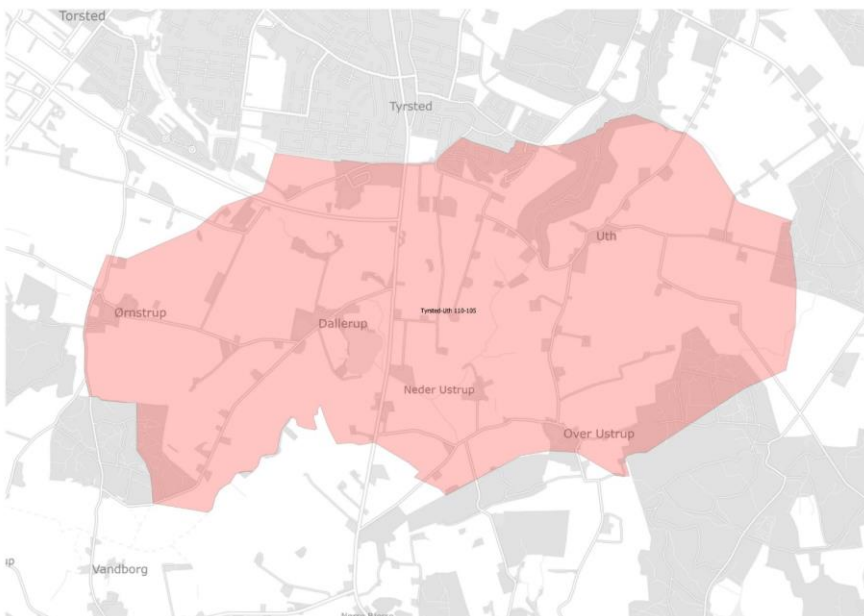

### **Fakta – Samn Forsyning ApS**

Horsens Vand og Odder Spildevand indtrådte i 2017 i det fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor drift og administration er samlet og ca. 100 medarbejdere er beskæftiget.

Samn Forsyning ApS varetager indvinding, behandling og distribution af 4,5 mio. m<sup>3</sup> drikkevand. Herudover renses ca. 15 mio. m<sup>3</sup> regn- og spildevand om året. Det hører også med, at Samn Forsyning konstant er involveret i nytænkende projekter og samarbejder, som gavner miljøet og mindsker energiforbruget. Læs mere om Samn Forsyning ApS på [www.samn.dk](http://www.samn.dk)